



CAÑERÍAS DE AGUA FRÍA

①	SUBIDA AGUA FRÍA Ø 20 mm
②	ALIMENTA BAÑO Y KITCHENETTE PISO N° 1, BAJADA Ø20mm
③	ALIMENTA KITCHENETTE Y BAÑOS PB - BAJADA Ø20mm
④	ALIMENTA TERMOTANQUE PB, BAJADA Ø20mm
⑤	ALIMENTA CALDERA PB, BAJADA Ø20mm
⑥	ALIMENTA BAÑO APPM PB, BAJADA Ø20mm
⑦	ALIMENTA BAÑO PÚBLICO C/ VALVULA PB, BAJADA Ø32mm
⑧	ALIMENTA BAÑO PÚBLICO C/ VALVULA PB, BAJADA Ø32mm

CONEXIONES

Las cañerías primarias son de material PVC, con espesores reglamentarios. Las bajadas de tanques de reserva y la cañería de impulsión es en material de polipropileno unido por termo fusión. La distribución de agua fría y caliente será en caño polipropileno unido por termo fusión y diámetros de 20, 25 y 32 mm. Todos los diámetros en general son expresados en forma interna y en milímetros.

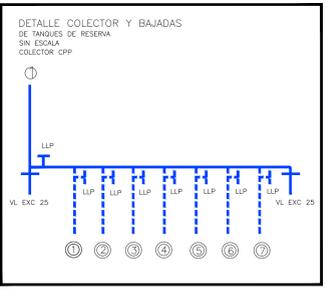

PLANO: INSTALACIÓN SANITARIA
NUEVO CONTROL DE ACCESO ZONA PRIMARIA - MUELLE ALMIRANTE STORNI

ESCALA: 1:100	FECHA: 2024	NOMBRE: Arq. Araceli Morrás	05
Dibujó:	Revisó:	Aprobó:	
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA PUERTO MADRYN			